





RZUT POZIOMY

1	Nawierzchnia półtwarda 13 mm	345,0 m2
	Nawierzchnia półtwarda 20 mm	32,14 m2
2	Obtęże betonowe 30x8 cm	85,0 m

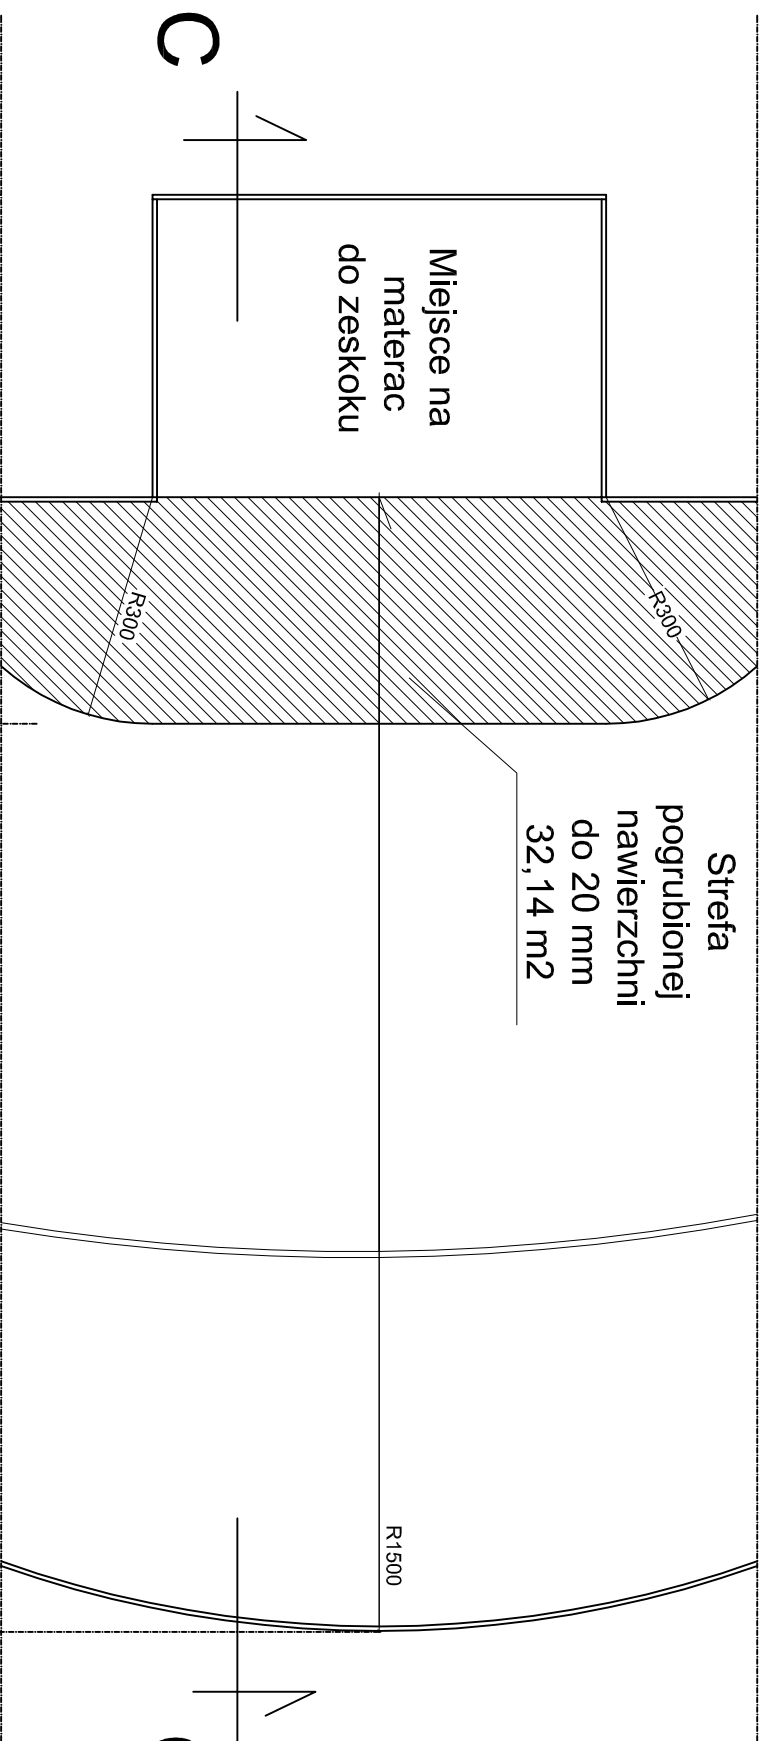

MAŁE KAMIENNY FRAKCJI 0-8 mm	3 cm
MAŁE KAMIENNY FRAKCJI 0-8 mm max.5%	
KLINIEC KAMIENNY FRAKCJI 8-31,5 mm	10 cm
TKUCZEN KAMIENNY FRAKCJI 0-63 mm	12 cm
PIASEK	10 cm

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - natrysk	13 mm
PODBUDOWA ELASTYCZNO - DYNAMICZNA	35 mm
MIAŁ KAMIENNY FRAKCJI 0-8 mm	3 cm
FRAKCJI 0 mm max 5%	
KLINIEC KAMIENNY FRAKCJI 8-31,5 mm	10 cm
TŁUŻCZEN KAMIENNY FRAKCJI 0-63 mm	12 cm
PIASEK	10 cm
GRUNT RODZIMY	

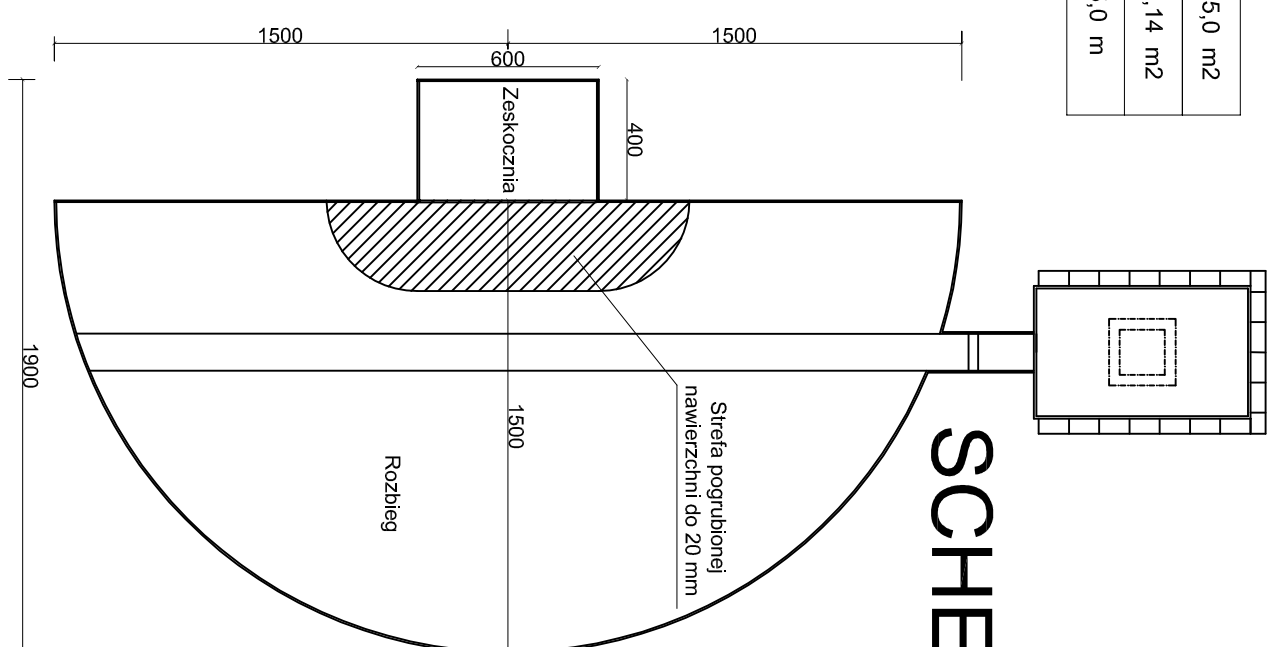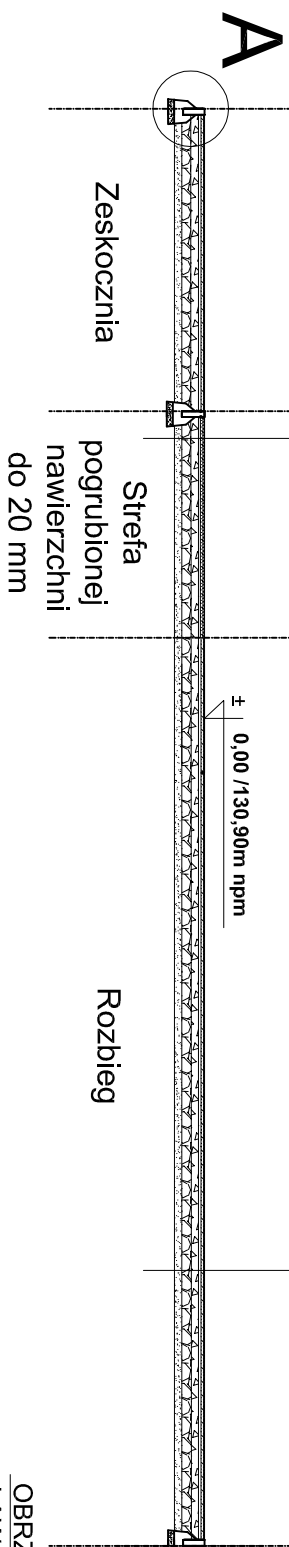

SCHEMAT

OBRZEŻE BETONOWE 6/25 cm
ŁAWA BETONOWA B10
PODSYPKA PŁASKOWA 8cm

PRZEKRÓJ C - C

SZCZEGÓŁ A

<p><i>FRANCE-GOST Sp z o.o.</i> <i>09-500 Gostynin</i> <i>ul.Kutnowska 102</i></p>		
<p>Nazwa inwestycji ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEN LEKKOATLETYCZNYCH</p>		
<p>Inwestor GMINA NARUSZEWO NARUSZEWO 19 A</p>		
<p>Adres inwestycji 09-152 NARUSZEWO DZIAŁKA NR 129</p>		
<p>Projektant: mgr inż. Elżbieta Stasiniewska upr.nr 104/84 nr ewid.MAZ/BO/1693/02</p>		
<p>Asystent projektanta: Martyna Stasiniewska</p>		
<p>Temat rysunku SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ</p>		
<p>Skala 1 : 100</p>	<p>Data Wzrzesień 2010</p>	<p>Numer 9</p>