


[illegible]

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
|  | przewód grawitacyjny ścieki surowe |
|  | przewód tłoczny ścieki oczyszczone |
|  | kabel energetyczny                 |
|  | drenaż                             |
|  | uzbrojenie istniejące              |

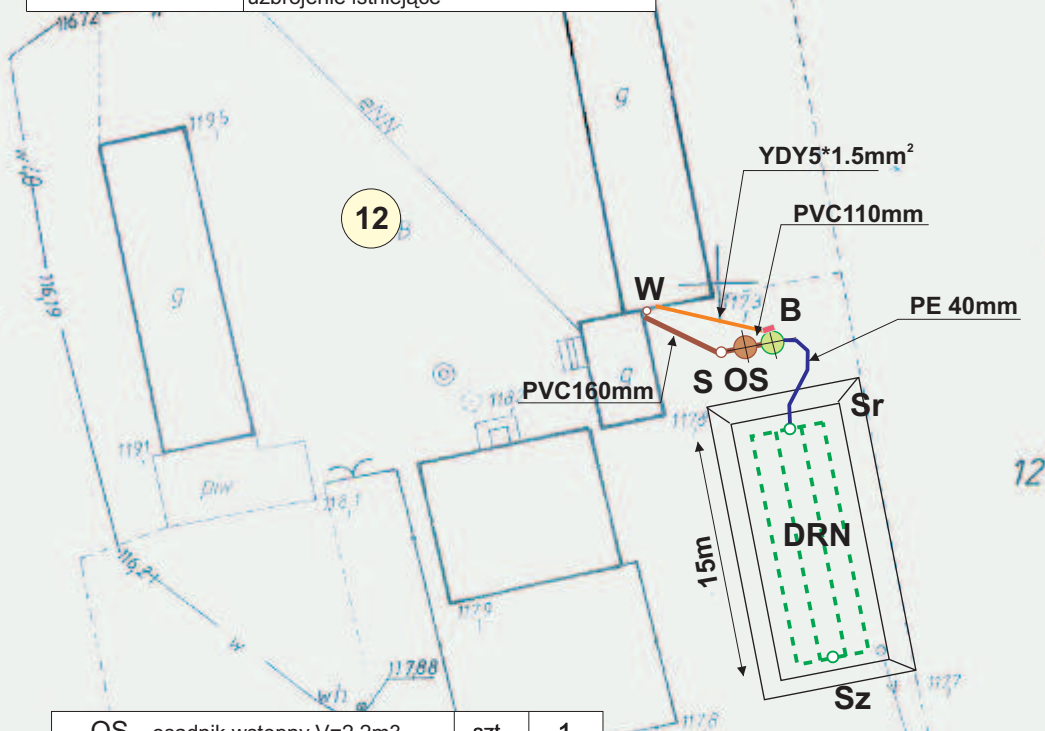

|   |      |      |
|---|------|------|
| OS - osadnik wstępny V=2.2m3                | szt. | 1    |
| B - bioreaktor BIO-ECO ZP-8                 | szt. | 1    |
| PVC160mm-odpływ ścieków                     | m    | 7.0  |
| PVC110mm-odpływ ścieków                     | m    | 1.0  |
| YDY3*1.5mm <sup>2</sup> -kabel energetyczny | m    | 8.0  |
| PE40mm-przewód tłoczny                      | m    | 8.0  |
| DRN - drenaż w nasypie $\phi$ 110mm         | m    | 69.0 |
| Sr/Sz-studzienkarozdzielcza/zbiorcza        | szt. | 1+1  |
| S-studzienka kanalizacyjna $\phi$ 425mm     | szt. | 1    |
| W - wywiewka zewnętrzna $\phi$ 110mm        | szt. | 1    |

|  |      |  |                       |
|--|------|--|-----------------------|
| <h1 style="text-align: center;">PROJEKT BUDOWLANY</h1> <h2 style="text-align: center;">przydomowej oczyszczalni ścieków</h2> |      |  |                       |
| INWESTOR:  |      | Zdunowski Jerzy (6RLM)   |                       |
| ADRES:   |      | Radzymin<br>gm. Naruszewo  | dz.nr ewid.<br><br>12 |
| WYKONAWCA:   |      | PHU MATPOL GROUP<br>Michał Matuszewski<br>09-100 Płońsk ul.Młodzieżowa |                       |
| WSPÓŁPRACA:  |      | mgr inż.W.Ostapowski   |                       |
| PROJEKTANT:  |      | mgr inż.D.Matuszewski  | upr. proj. Cie-36/89  |
| FAZA   | P.B. | NR RYS.  | SKALA                 |
|  |      | RADZ-1   | 1:500                 |

Mapa sytuacyjno-wysokościowa