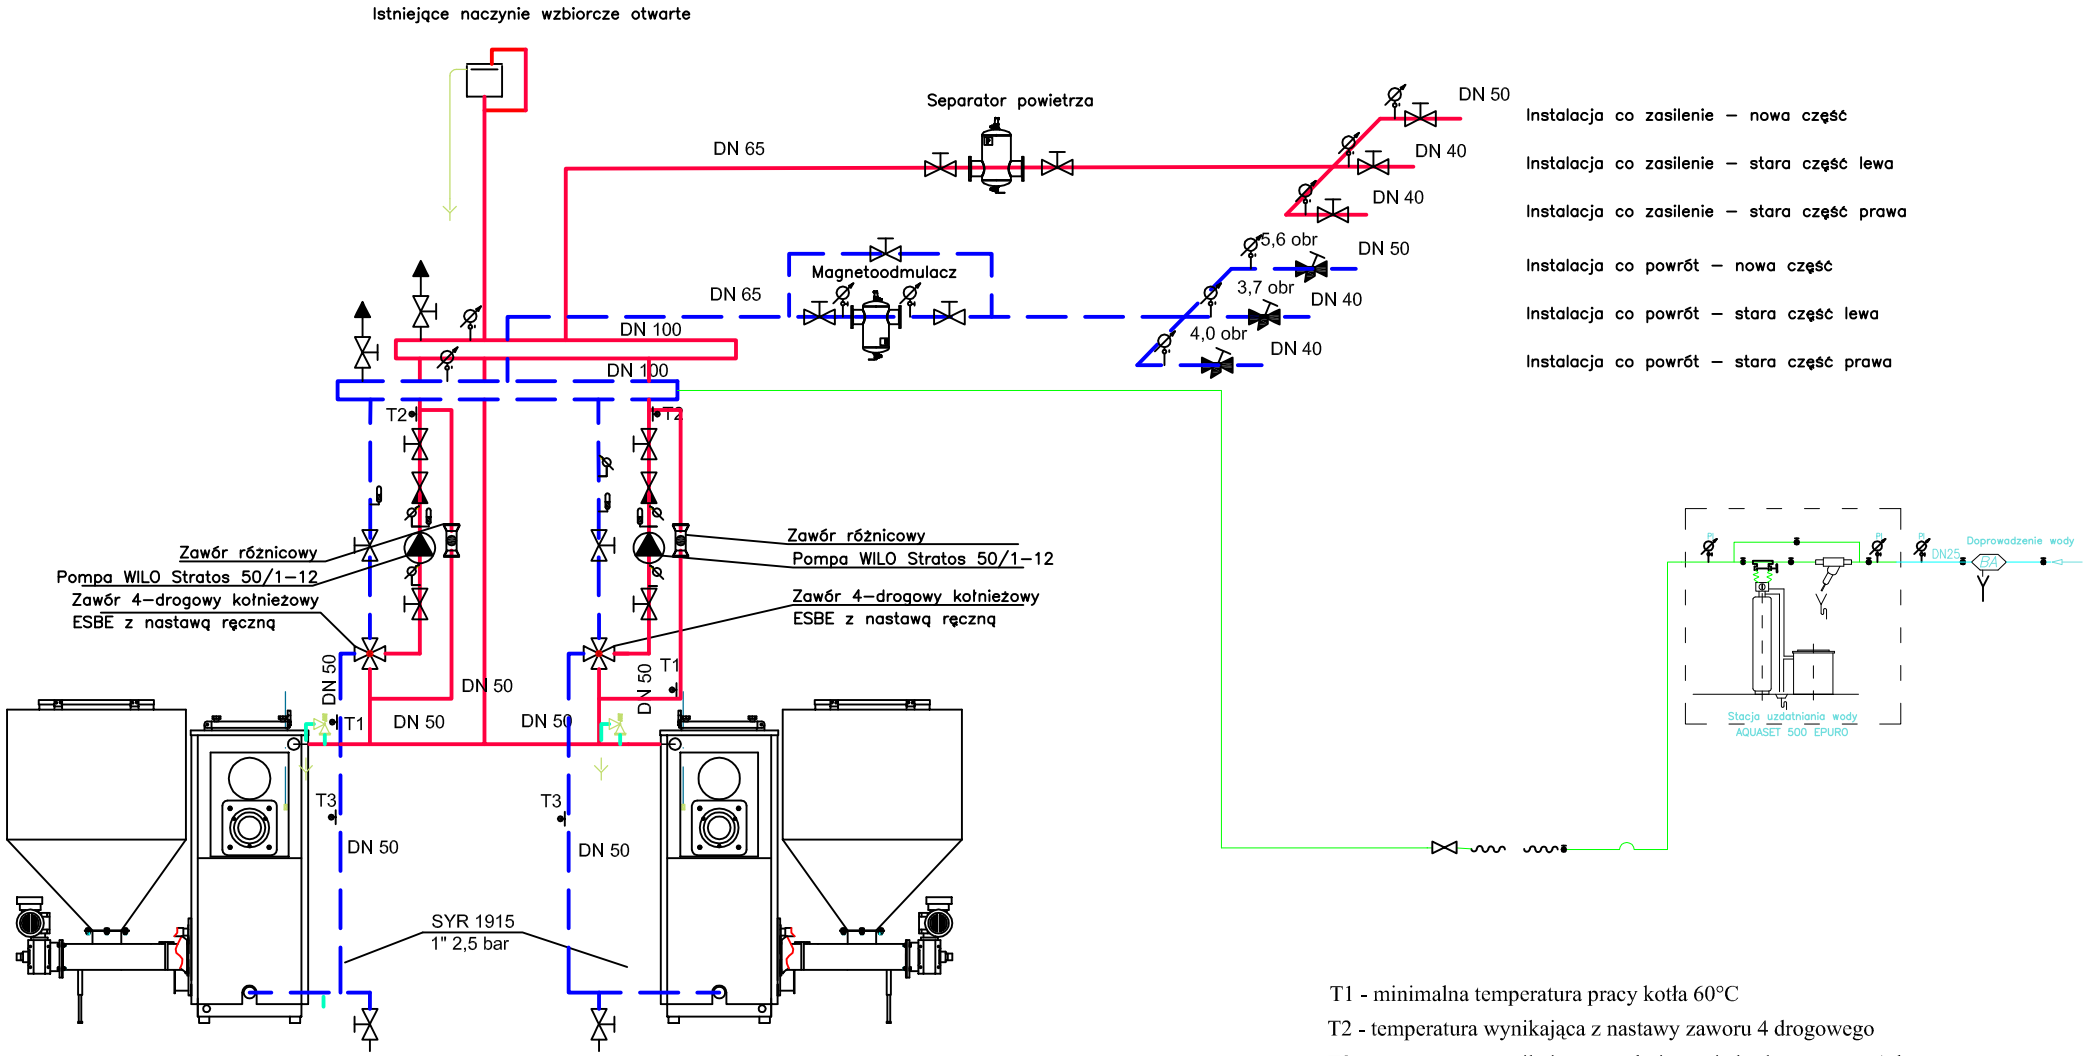

KOCIOŁ Z PODAJNIKIEM RETORTOWYM HEITZ MAX ECO 120 KW

KOCIOŁ Z PODAJNIKIEM RETORTOWYM HEITZ MAX ECO 120 KW

T1 - minimalna temperatura pracy kotła 60°C

T2 - temperatura wynikająca z nastawy zaworu 4 drogowego

T3 - temperatura wynikająca z podmieszania kotła zaworem 4 drogowym

UWAGA:

1. każdy powrót z poszczególnych części instalacji wyposażyć w zaw ór regulacyjny ręczny z nastawą wstępną np. firmy DANFOSS typ MSV-F2,PN16(ze zł.) i wykonać nastawę wstępną wg opisu na schemacie
2. po uruchomieniu instalacji oraz wygrzaniu obiektu dokonać korekty nastaw
3. po uruchomieniu srawdzić korektę nastaw na pompach kotłowych i zaworach trójdrogowych z nastawą ręczną
4. nowoprojektowaną instalację kotłowni włączyć do istniejącego naczynia wzbiorczego otwartego
5. z uwagi na szczegółowe obliczenia systemu odprowadzenia spalin dokonane na systemie JEREMIAS stosować się ściśle do wytycznych projektu
6. instalację adaptować do warunków istniejących, a wszelkie zmiany przedstawiać przez inwestora projektantowi do akceptacji

Temat: MODERNIZACJA KOTŁOWNI STAŁOPALIWOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NACPOLSKU		Faza:
Tytuł rys.: KOTŁOWNIA – SCHEMAT TECHNOLOGICZNY		Data: 2010
Inwestor: URZĄD GMINY NARUSZEWO		Skala:
Autor projektu: mgr inż. Tadeusz Niesłuchowski	Podpis:	Nr rys.: 3
Wykonał	Podpis:	
Sprawdził	Podpis:	