








Zestawienie danych z projektu		
Blok	Nazwa	Ilość
	Lampa oświetlenia drogowego IP 65 LED 70W	2 szt.
	Oprawa 1800LM PC E IP65 840	5 szt.
	Oprawa LED 4400LM E IP65	4 szt.
	Oprawa LED 6600LM IP44 barwa 840	80 szt.
	oprawa LED 2600LM IP44 barwa 830	5 szt.
	Opraw LED 2200LM IP44 barwa 830	1 szt.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
INWESTOR	Gmina Natuszewo Natuszewo 19A 09-152 Natuszewo				
ADRES INWESTYCJI	Radzyszynek gm.Natuszewo Działka nr 24/8				
OBIEKT	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Natuszewo - Szkoła Podstawowa w Radzyszynie				
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY				
TEMAT	Rzut instalacji elektrycznej parter- oprawy oświetleniowe				
SKALA	1:50	DATA	wzrost 2015	NR RYS.	E1
AUTORZY				PODPIS	NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT				MGR INŻ. MIROSŁAW KONICA	CIE1386

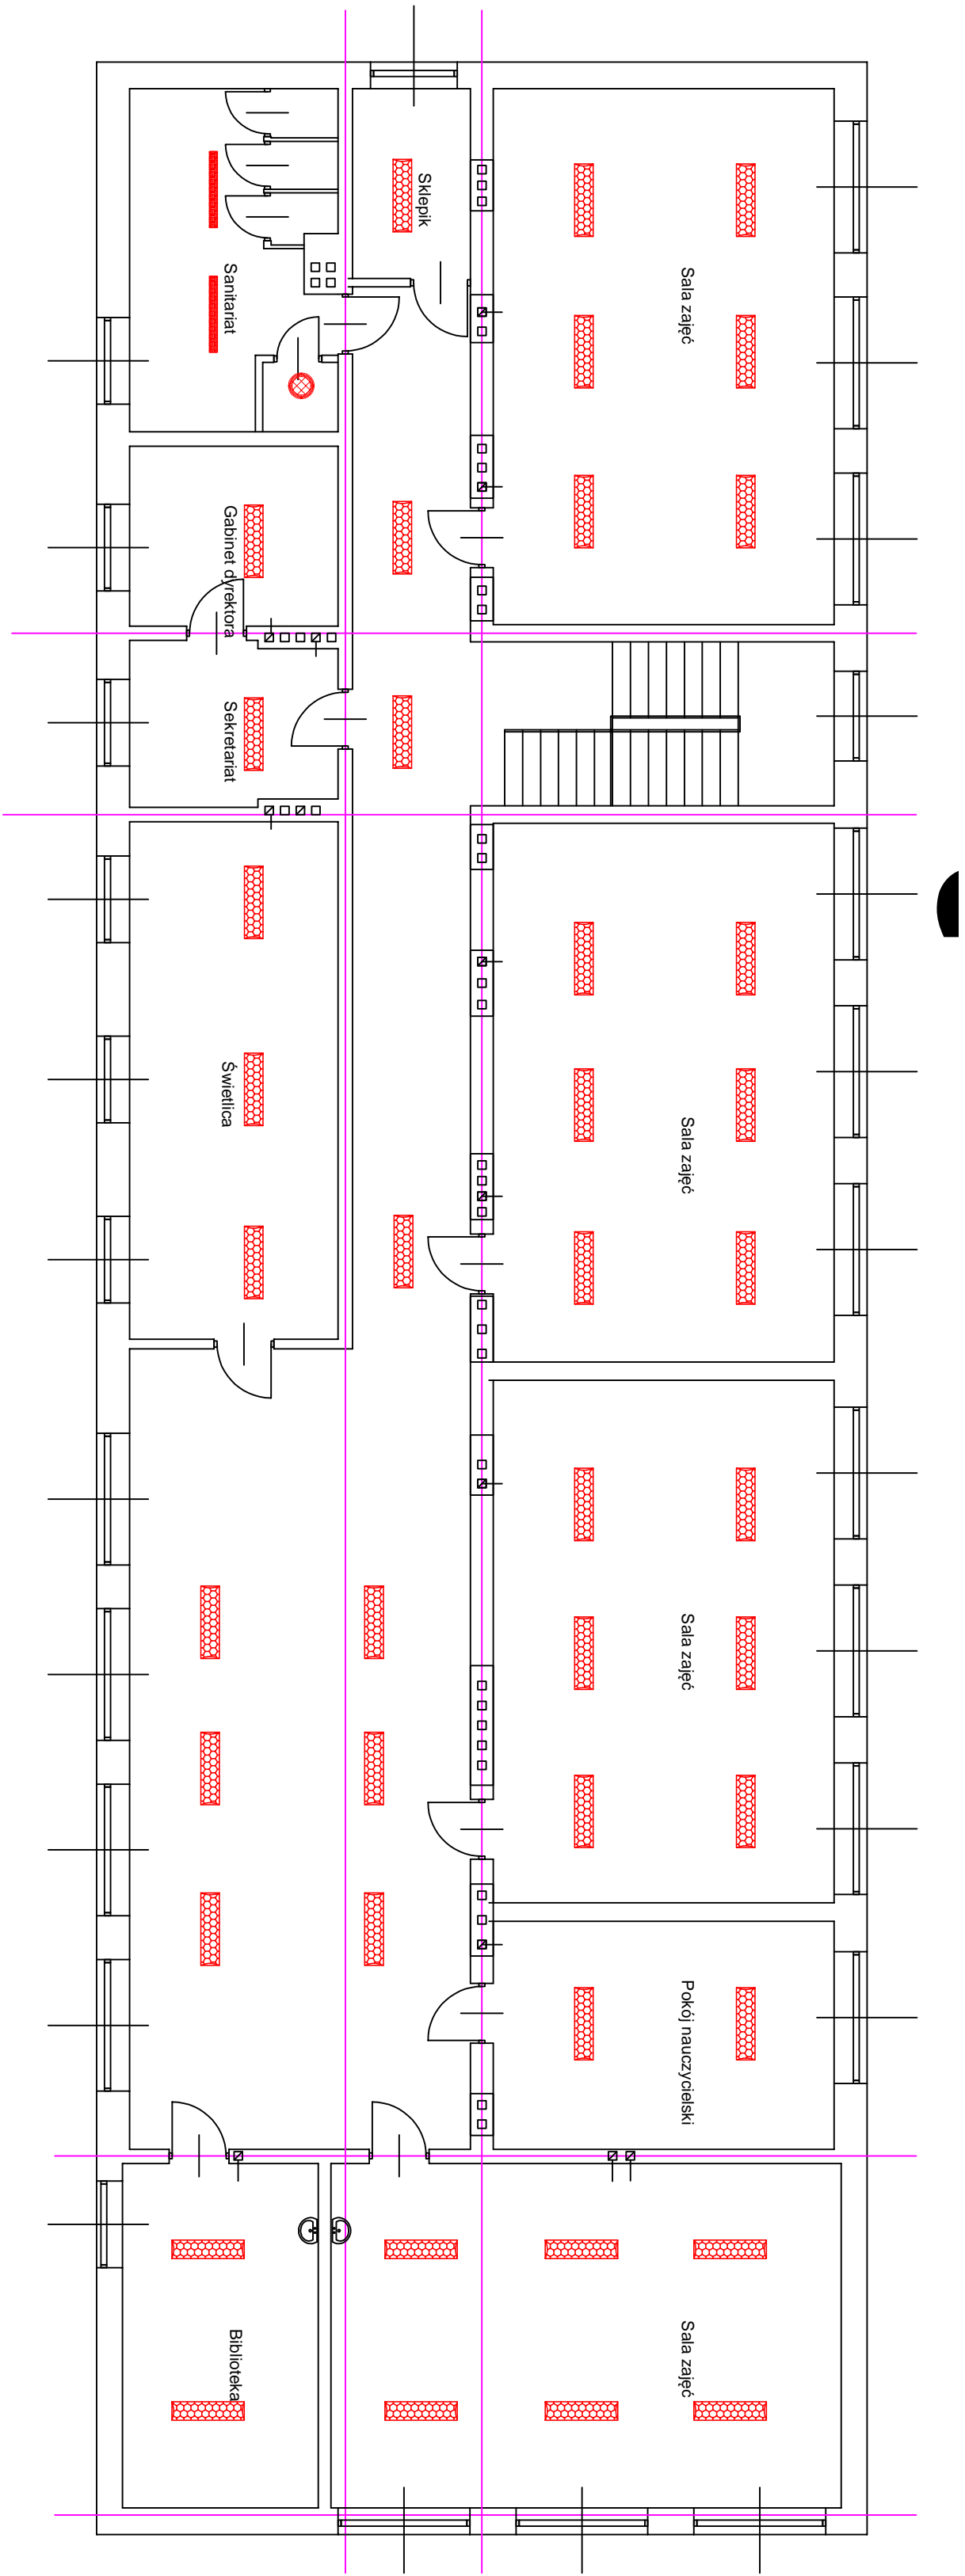

Zestawienie danych z projektu	
Blok	Ilość
	2 szt.
Lampa oświetlenia drogowego IP 65 LED 70W	
Oprawa 1800LM PC E IP65 840	5 szt.
	4 szt.
Oprawa LED 4400LM E IP65	
	80 szt.
Oprawa LED 6600LM IP44 barwa 840	
	5 szt.
oprawa LED 2600LM IP44 barwa 830	
	1 szt.
Opraw LED 2200LM IP44 barwa 830	

INSTALACJA ELEKTRYCZNA									
INWESTOR		Gmina Natuszewo Natuszewo 19A 09-152 Natuszewo							
ADRES INWESTYCJI		Radzyminiek gm.Natuszewo Działka nr 24/8							
OBIEKT		Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Natuszewo - Szkoła Podstawowa w Radzymniku							
FAZA		PROJEKT BUDOWLANY							
TEMAT		Rzut instalacji elektrycznej piętro- oprawy oświetleniowe							
SKALA	1:50	DATA	wrzesień	2015	NR RYS.	E2			
AUTORZY					PODPIS		NR UPRAWNIEN		
PROJEKTANT		MGR INŻ. MIROSŁAW KONICA					CIEI 1386		

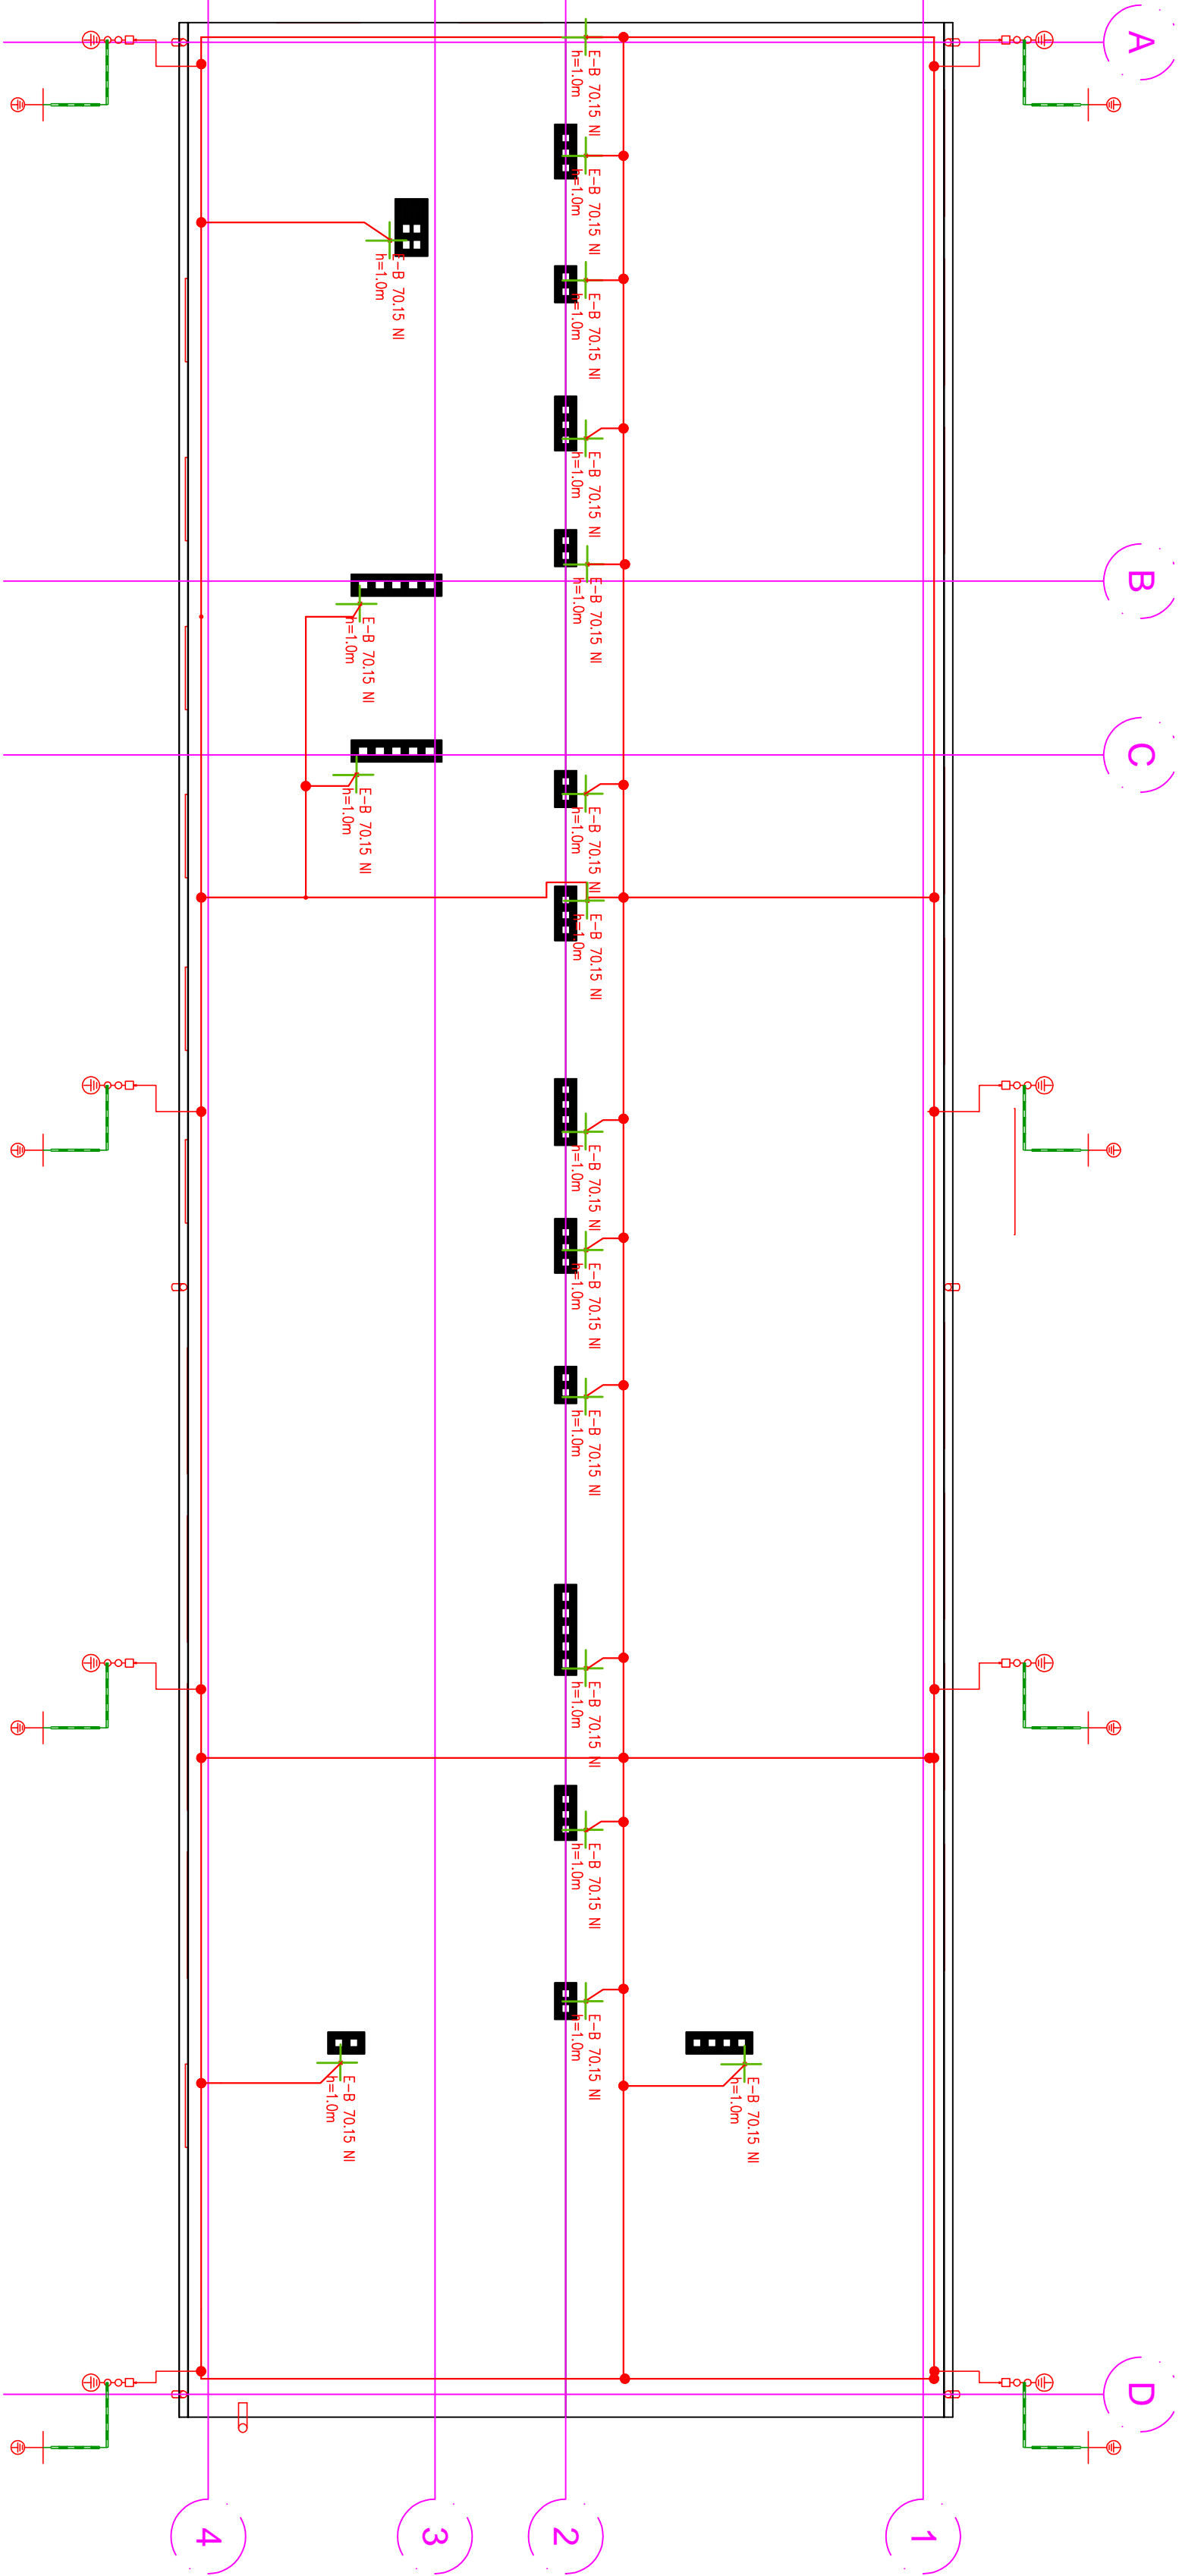

Zestawienie danych z projektu		
Blok	Nazwa	Ilość
	Iglica kominowa 1,0m	18 szt.
	Przewody odprowadzające Defe 8 mm w RB22 p/(niepalno)	80 m
	Zwody poziome na wspornikach klejonych Defe 8 mm	200 m
	Bednarka uziemiająca FeZn 30*4	40,00 m
	Zacisk uniwersalny	34 szt.
	Uziemienie szpilkowe systemowe	8 szt.
	Złącze kontrolne podtynkowe	8 szt.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA									
INWESTOR		Gmina Natuszewo    Natuszewo 19A 09-152 Natuszewo							
ADRES INWESTYCJI		Radzyminiek gm.Natuszewo    Działka nr 24/8							
OBIEKT		Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Natuszewo - Szkoła Podstawowa w Radzymniku							
FAZA		PROJEKT BUDOWLANY							
TEMAT		Rzut instalacji elektrycznej piętro- oprawy oświetleniowe							
SKALA	1:50	DATA	wrzesień 2015	NR RYS.	E2				
	AUTORZY		PODPIS		NR UPRAWNIEN				
	PROJEKTANT		MGR INŻ. MIROSŁAW KONICA		CIEI 1386				