






Rozdzielnia RK w pomieszczeniu kotłowni

Rozłącznik  
INS. 100 NA  
100A

Stwierdzenie
Wzrost
Wzrost

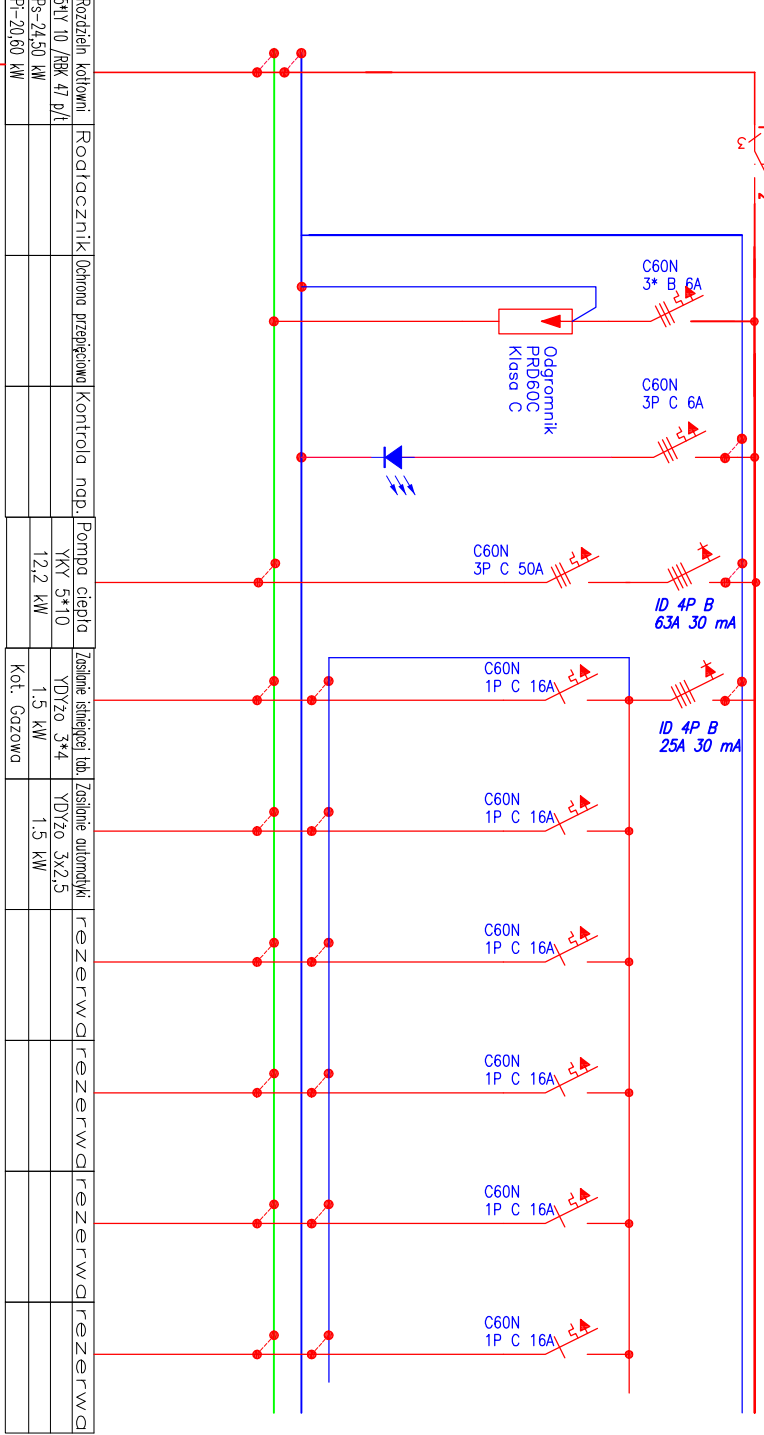

Rozdział kotłowni	Rozłącznik	Obłona przepięcia	Kontrola nap.	Pomoc ciepła	Zobacz bilans dla	Zobacz bilans dla	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa
STL 10 / 100A 4P B				1A 5/10	10/20 3/4	10/20 3/4				
PS-4/50 kW				12,2 kW	1,3 kW	1,3 kW				
PI-20/80 kW					Kot. Główny					

5\*Ly 10 /RBK 47 p/t

YKY 5\*120  
istniejąca RG szkoły

Złącze zasilające  
zewnętrzne

R303 63A  
D02 63 A CI

Wzrost 100A

FX 100A

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INWESTOR	Gmina Natuszewo					Natuszewo 19A 09-152 Natuszewo				
ADRES INWESTYCJI	Radzyminiek gm.Natuszewo									Działka nr 24/8
OBIEKT	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z LOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY NATUSZEWO - SZKOŁA PODSTAWOWA W RADZYMINIE									
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY									
TEMAT	Schemat instalacji									
SKALA	1:50	DATA	wzrost	2015	NR RYS.	ES				
AUTORZY						PODPIS		NR UPRAWNIEN		
PROJEKTANT	MGR INŻ. MIROSŁAW KONICA						CIE1386			