



Gmina: Nowy Sącz

Województwo: mazowieckie

Scale 1" = 100'

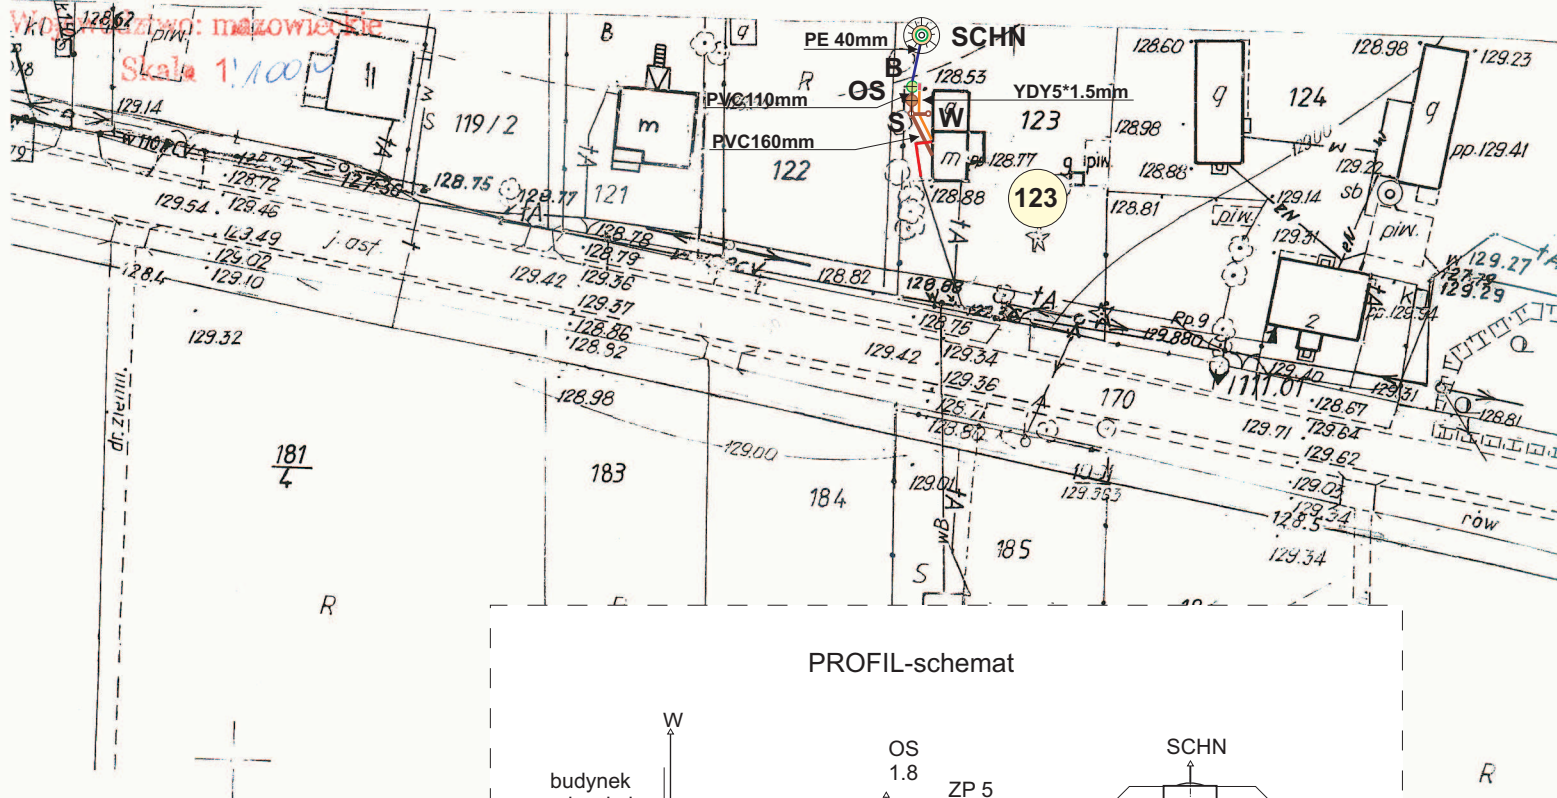

PROFIL-schemat

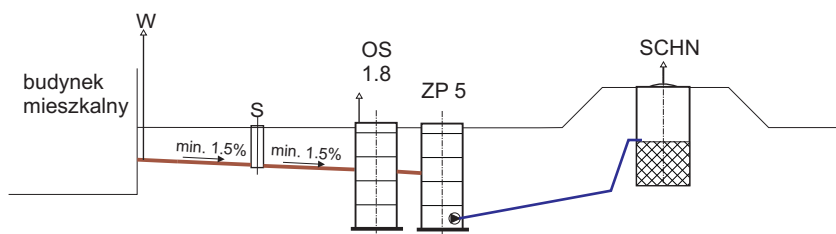

	przewód grawitacyjny ścieki surowe
	przewód tłoczny ścieki oczyszczone
	kabel energetyczny
	drenaż
	uzbrojenie istniejące

OS - osadnik wstępny V=1.8m3	szt.	1
B - bioreaktor BIO-ECO ZP-5	szt.	1
PVC160mm-dopływ ścieków	m	8.0
PVC110mm-odpływ ścieków	m	1.0
YDY5*1.5mm <sup>2</sup> -kabel energetyczny	m	9.0
PE40mm-przewód tłoczny	m	4.0
SCH-studnia chłonna nasyp 1.2/2.0m	szt.	1
S-studzienka kanalizacyjna Ø425mm	szt.	1
W-wywiewka zewnętrzna PVC Ø110mm	szt.	1

PROJEKT BUDOWLANY  
przydomowej oczyszczalni ścieków

INWESTOR:	Zapaśnik Jacek (3RLM)	
ADRES:	Nowe Naruszewo 3 gm. Naruszewo	dz.nr ewid. 123
WYKONAWCA:	PHU MATPOL GROUP Michał Matuszewski 09-100 Płońsk ul.Młodzieżowa	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż.W.Ostapowski	
PROJEKTANT:	mgr inż.D.Matuszewski	upr. proj. Cie-36/89
P.B.	NR RYS. NNAR-3	SKALA 1:1000

### Starosta Płoński

rozprowadzanie niniejszego dokumentu w tym celu jest zabronione  
o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 sierpnia 1997r.  
-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163  
z późn. zmianami)

66.6642. 7399.204

(miejscowość i data)

Imię i nazwisko, podpis  
i adres służbowy  
i adres prywatny

## Stareto Ploński

Pełniący Obowiązki Dyrektora: **Grzegorz Jaj** i **Kartogra-**  
**fiści w Płocku.**

...zobowiązania do... z... z...

Możemy ci pomóc nie tylko w realizacji Twoich celów projektowych.

Podpis S. O. G. 11  
(miejscowość i data)

8.11  
Zup. SIAROSZY  
mgr Bogumiła Walczewska

Kierownik Oddziału Wydziału  
Geodezji, Planowania

1322-

132.

• 132,2

1329