

PROFIL-schemat

budynek mieszkalny (wywiewka wewnątrz budynku)

min. 1.5%

S

OS 1.8

ZP-5


Sr

Sz

drenaż w nasypie

min. 0.5%

OS - osadnik wstępny V=1.8m3	szt.	1
B - bioreaktor BIO-ECO ZP-5	szt.	1
PVC160mm-dopływ ścieków	m	1.0
PVC110mm-odpływ ścieków	m	1.0
YDY3*1.5mm ² -kabel energetyczny	m	12.0
PE40mm-przewód tłoczny	m	18.0
DRN - drenaż w nasypie ϕ 110mm	m	57.0
Sr/Sz-studzienkarozdzielcza/zbiorcza	szt.	1+1
S-studzienka kanalizacyjna ϕ 425mm	szt.	1
W - wywiewka zewnętrzna ϕ 110mm	szt.	1

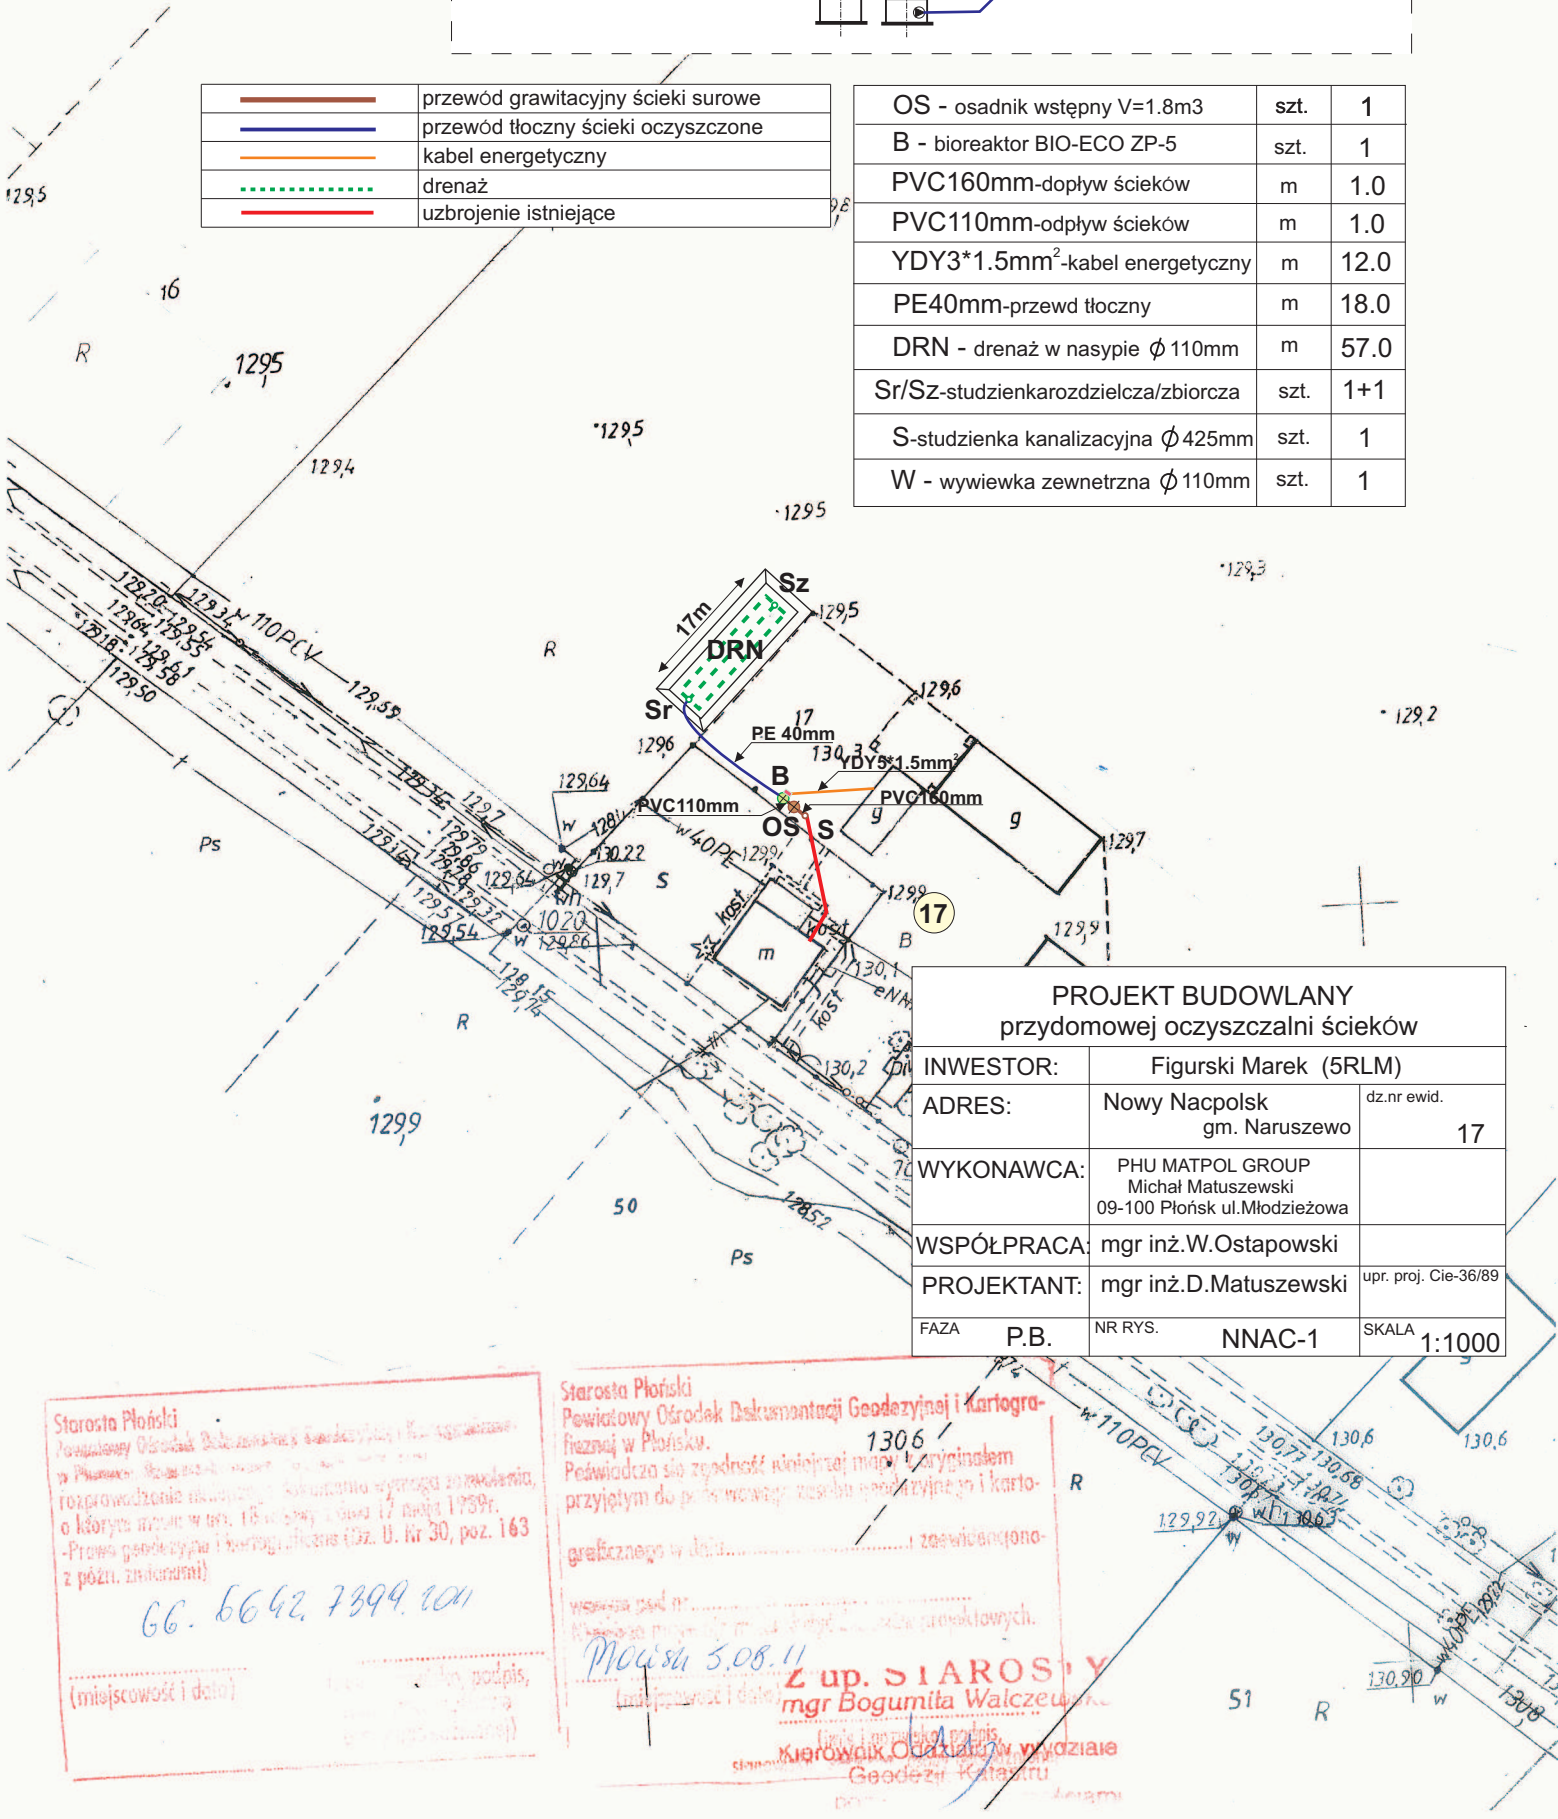

Starosta Płońsk
Józef Henryk Olszowski
rozprzestrzenił nakaz sądu
o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 17 maja 1939r.
-Prawo podlegające i karze grzywny (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z późn. zmianami)

GG. 6642.7399.1001

(miejscowość i data) _____
(miejscowość i data) _____
(miejscowość i data) _____

Starosta Płoński
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Płońsku.
Pewniadza się zgodność niniejszej mapy z oryginałem
przyjętym do posadowienia: zeszłego geodezyjnego i karto-
graficznego w dniu i zaświadczono-
waniem pod nr
Klasyfikacja mapy:
Mocni 5.08.11
Z up. STAROSTY
mgr Bogumiła Walczuk
Kierownik Ośrodka
Geodezji i Kartografii