



Obiekt: Strzembowo  
Ciepota: Naruszewo  
Wielkość: 1:1000

	przewód grawitacyjny ścieki surowe
	przewód tłoczny ścieki oczyszczone
	kabel energetyczny
	drenaż
	uzbrojenie istniejące

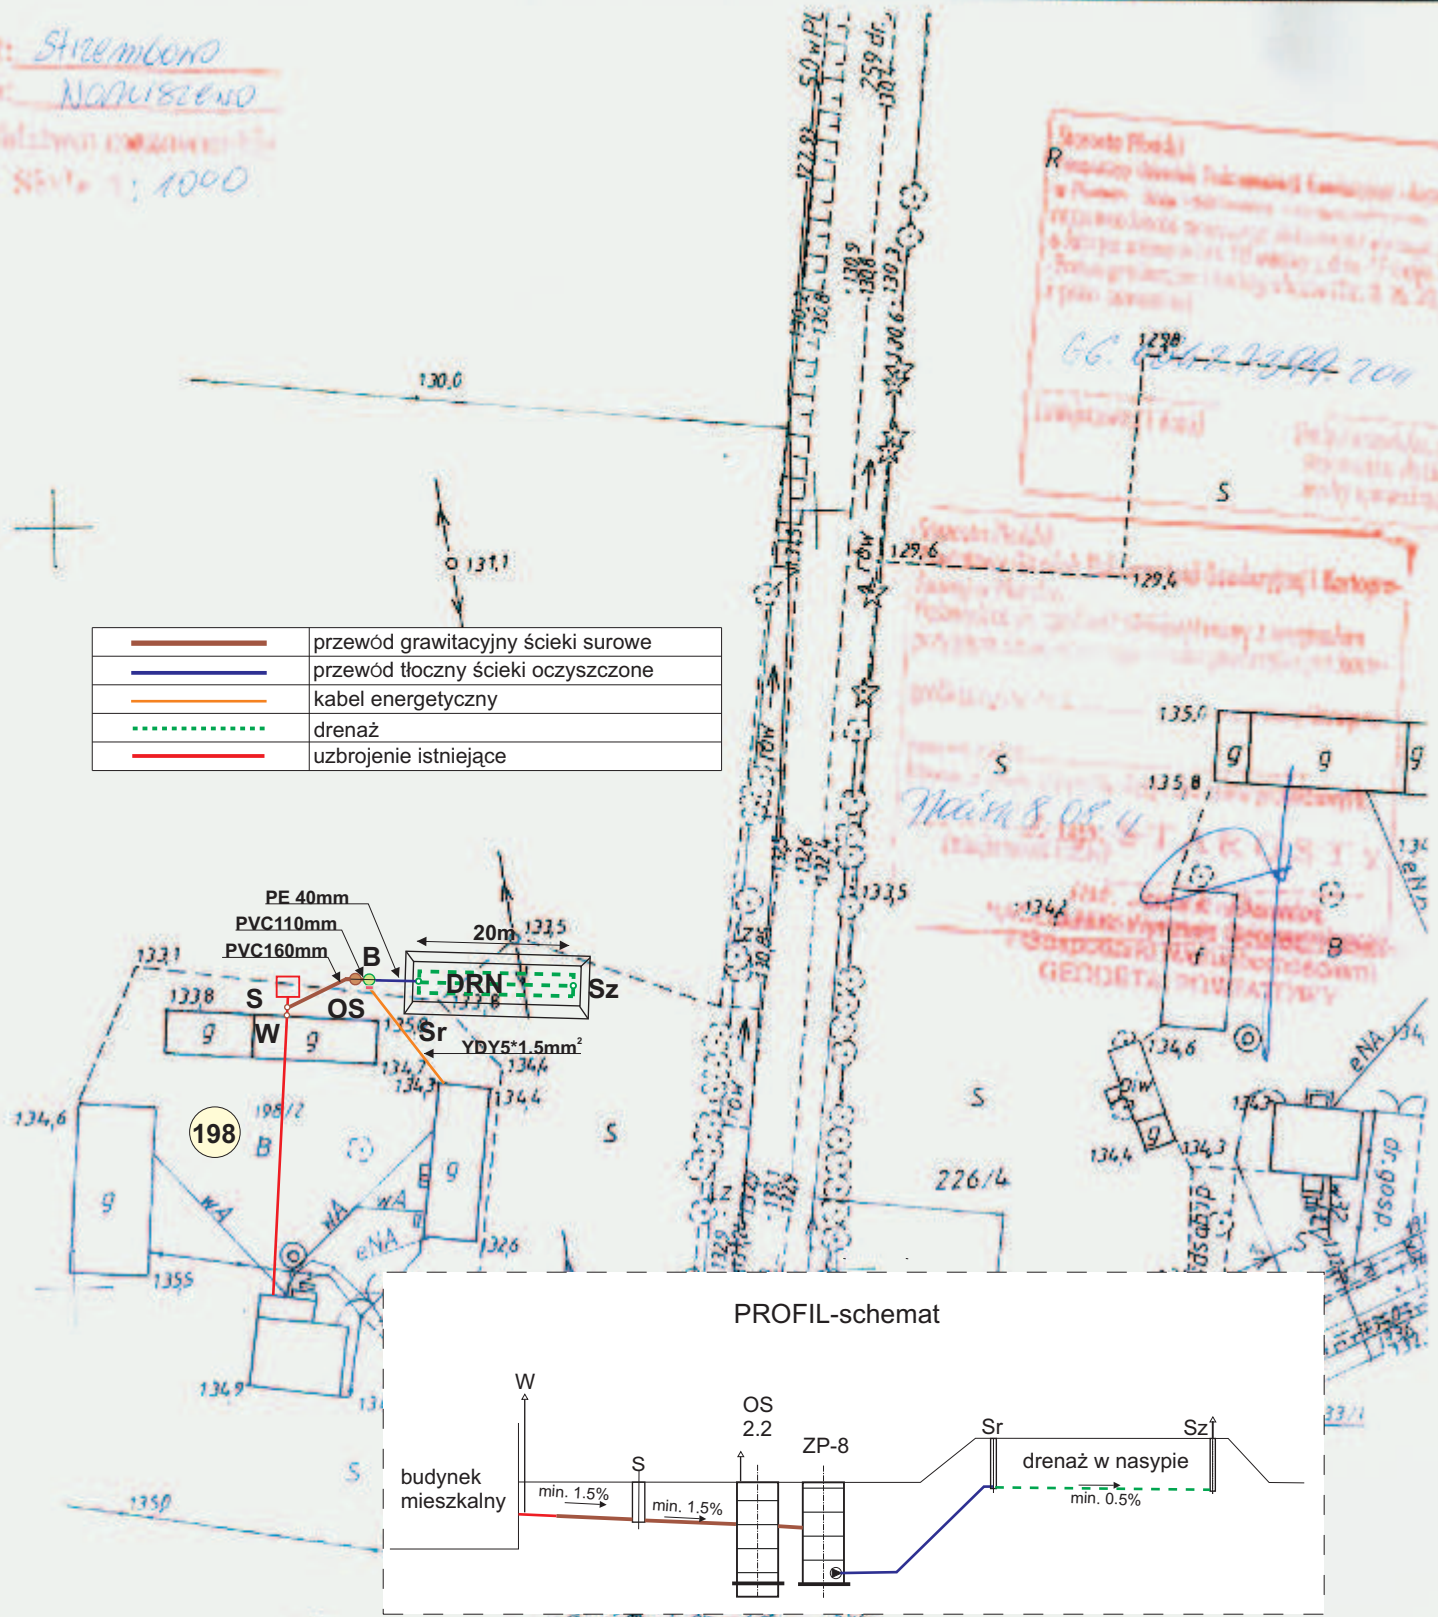

PROFIL-schemat



OS - osadnik wstępny V=2.2m3	szt.	1
B - bioreaktor BIO-ECO ZP-8	szt.	1
PVC160mm-dopływ ścieków	m	10.0
PVC110mm-odpływ ścieków	m	1.0
YDY3*1.5mm <sup>2</sup> -kabel energetyczny	m	17.0
PE40mm-przewód tłoczny	m	6.0
DRN - drenaż w nasypie $\phi$ 110mm	m	66.0
Sr/Sz-studzienkarozdzielcza/zbiorcza	szt.	1+1
S-studzienka kanalizacyjna $\phi$ 425mm	szt.	1
W - wywiewka zewnętrzna $\phi$ 110mm	szt.	1

PROJEKT BUDOWLANY przydomowej oczyszczalni ścieków			
INWESTOR:	Borys Joanna (6RLM)		
ADRES:	STRZEMBOWO 73 gm. Naruszewo	dz.nr ewid.	198
WYKONAWCA:	PHU MATPOL GROUP Michał Matuszewski 09-100 Płońsk ul. Młodzieżowa		
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. W. Ostapowski		
PROJEKTANT:	mgr inż. D. Matuszewski		upr. proj. Cie-36/89
FAZA	P.B.	NR RYS.	STRZ-8
		SKALA	1:1000

instrukcją K-1 z 1995r. Poza wykazanymi na niniejszej mapie urządzeniami podziemnymi nie występują w terenie inne urządzenia i budowle podziemne, dla których brak danych branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.